


D系列气体检测仪 点型可燃气体探测器

快速安装及接线说明

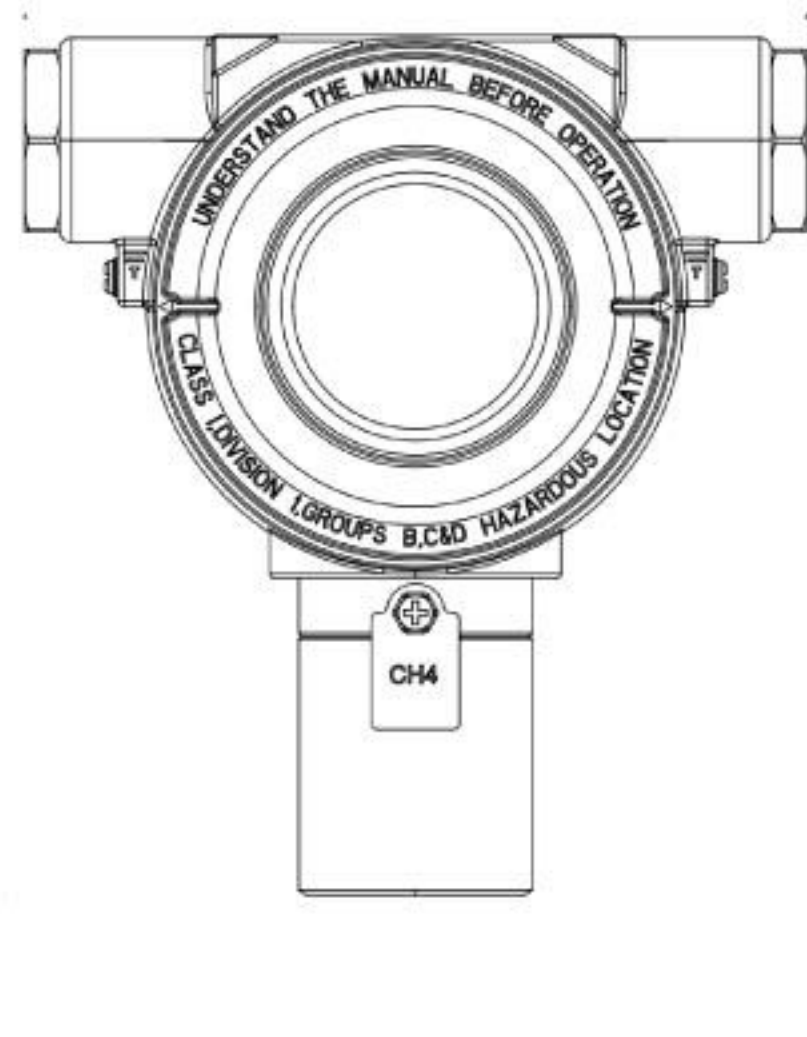


本说明书适用以下产品：
气体检测仪 D650 / D630 / D610
工业及商业用途点型可燃气体探测器 GTQ-D610 / GTQ-D610C / GTQ-D630 / GTQ-D650

1 安装 HOW TO INSTALL




壁挂式

默认支架

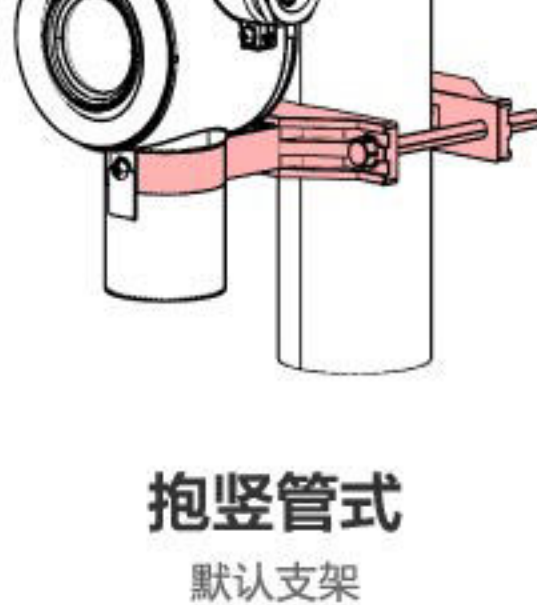

抱竖管式


默认支架

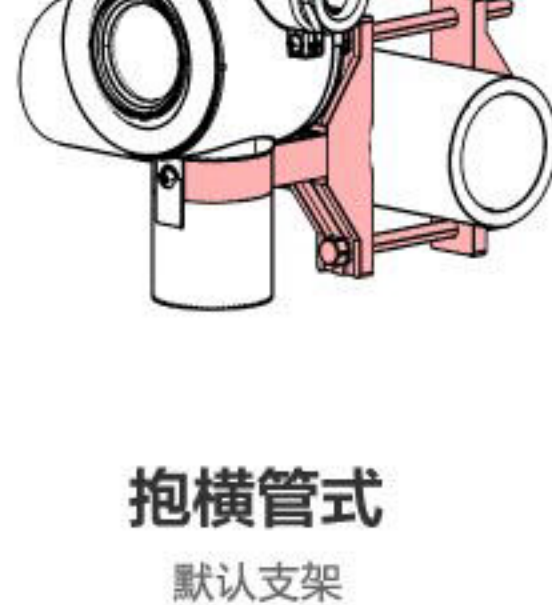


抱横管式

默认支架


2 开盖 OPEN SAFETY COVER

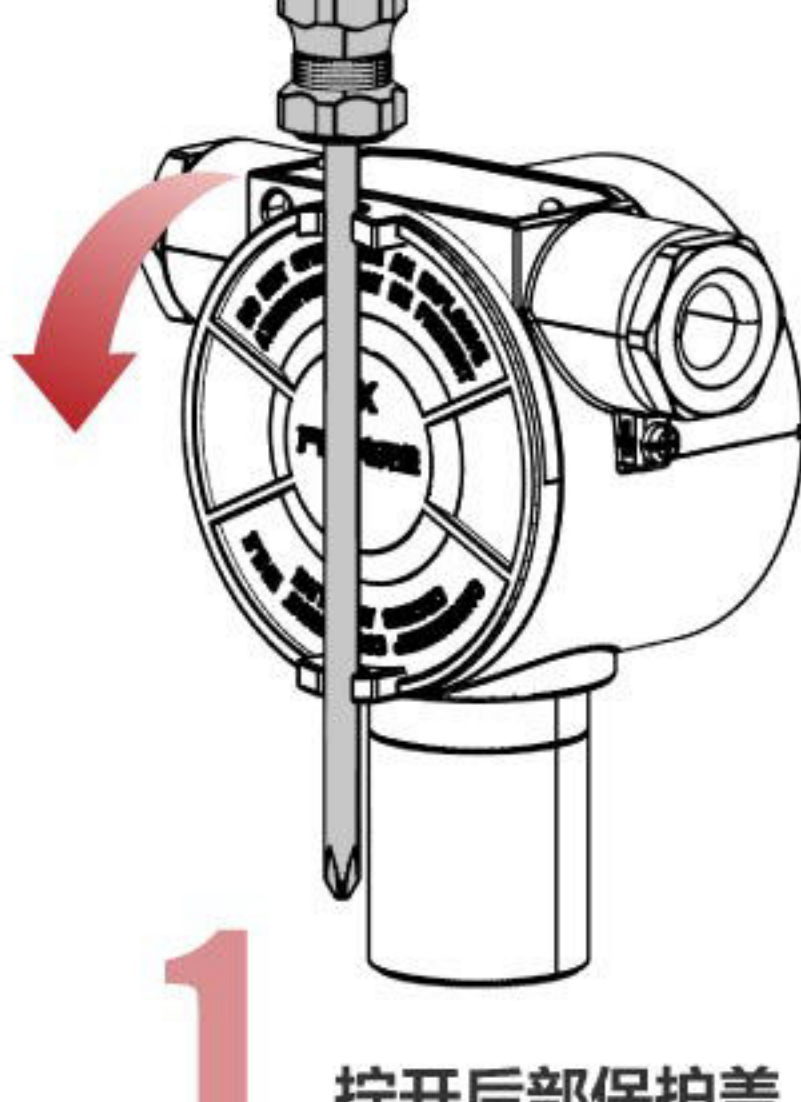


1 拧开后部保护盖

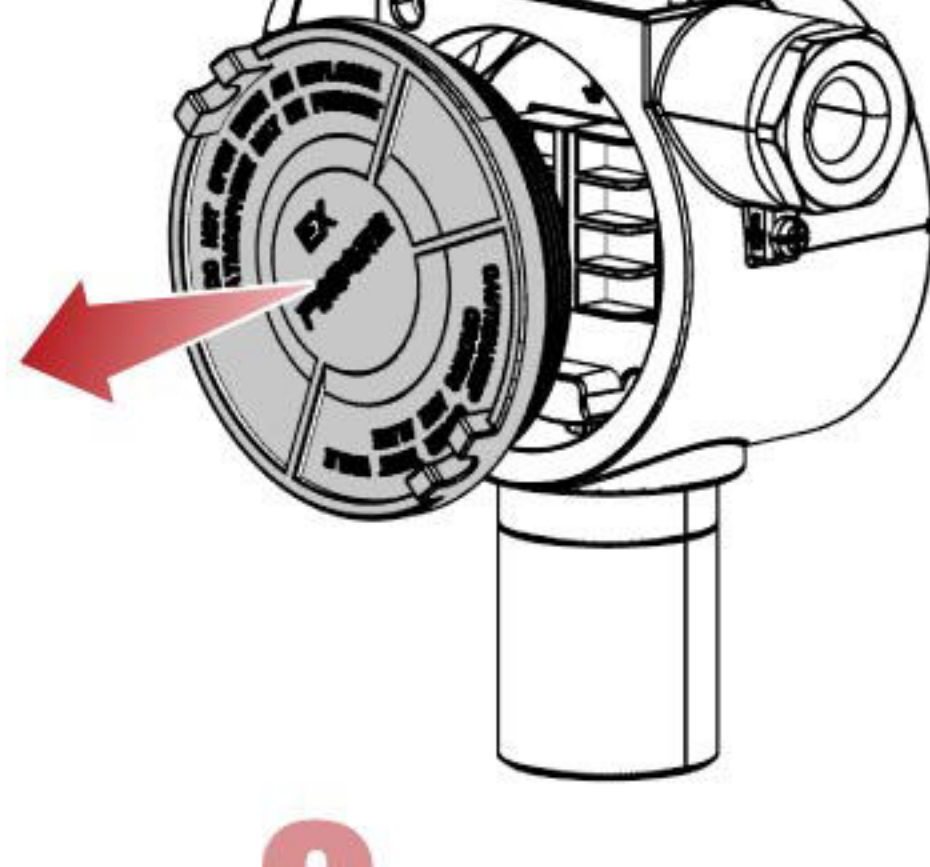

2 拿出保护盖

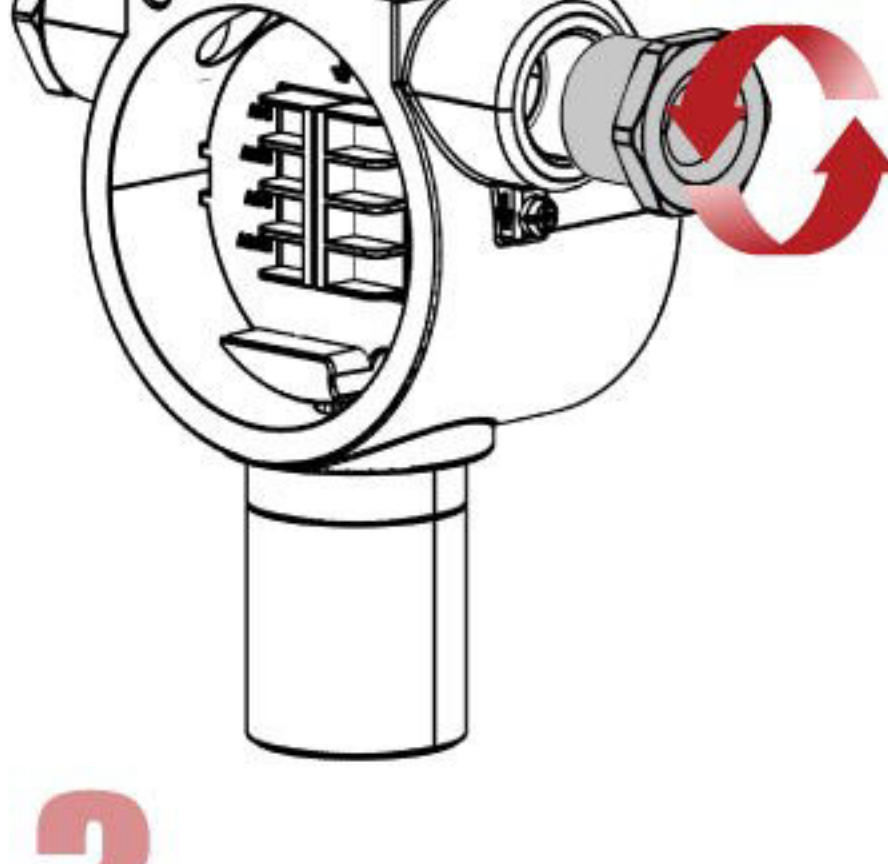

3 拧开接头

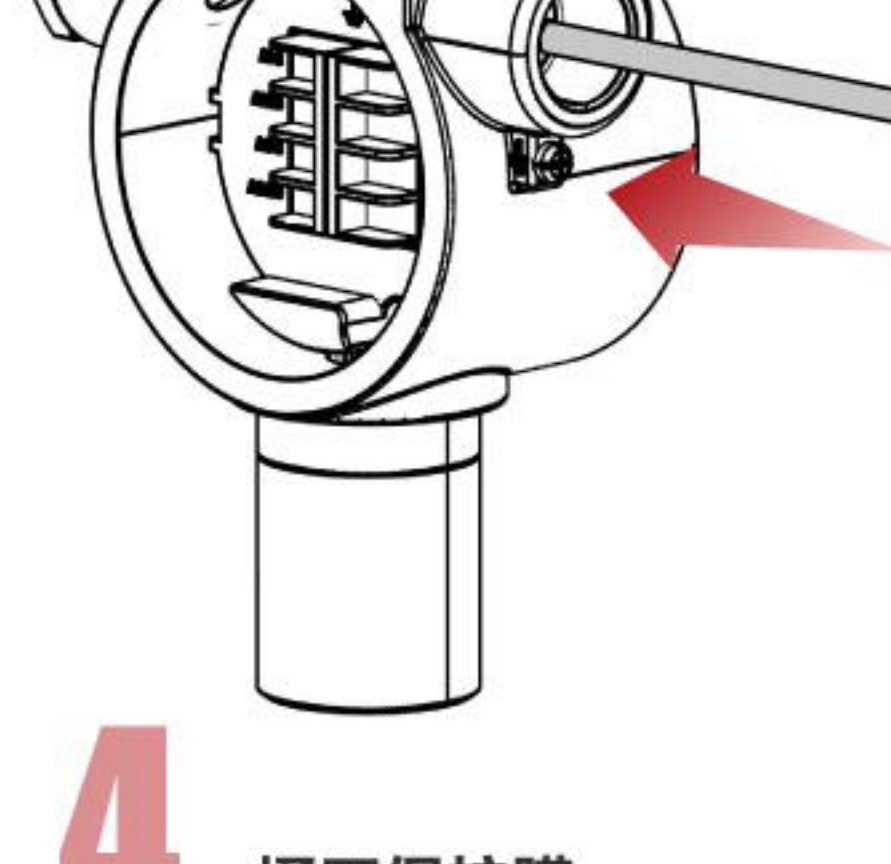


4 捅开保护膜


3 接线 WIRING

1


接入报警控制器

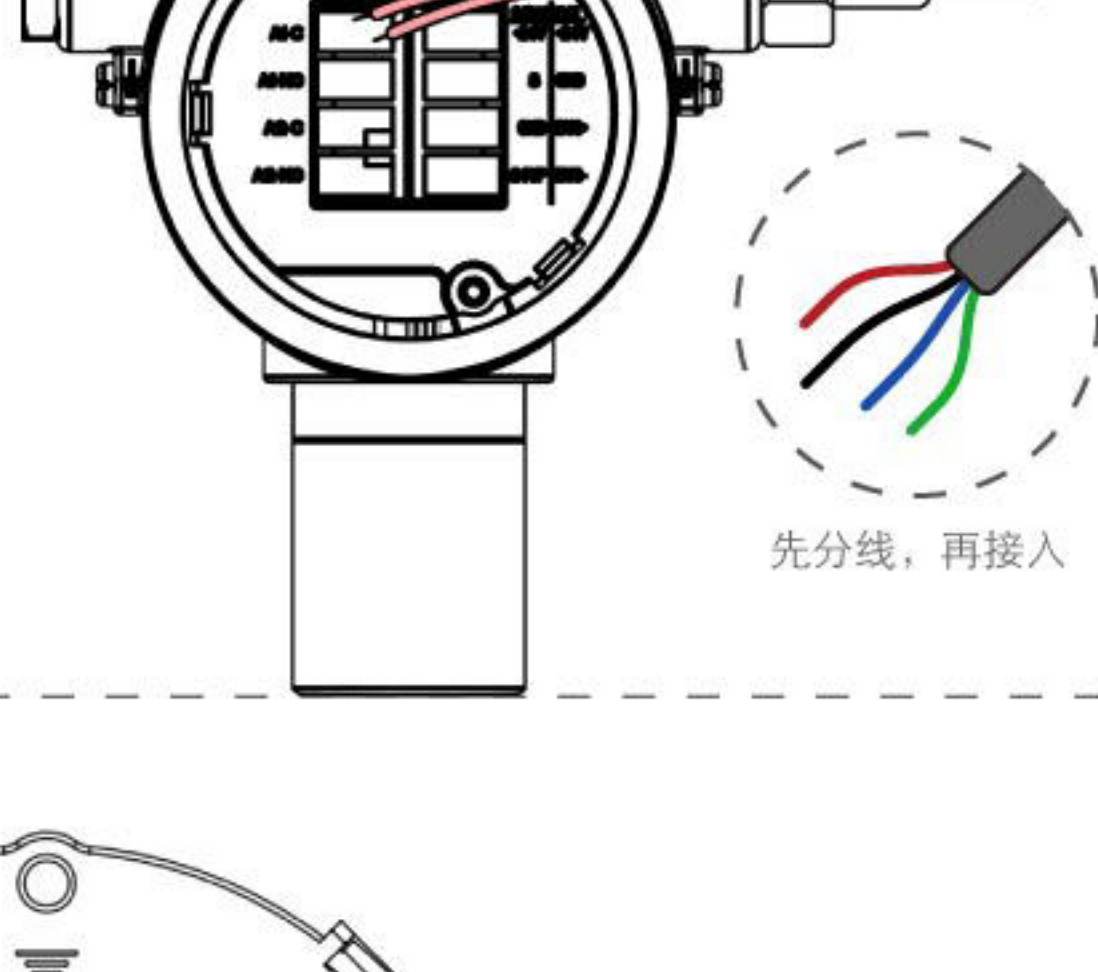

D610
D650

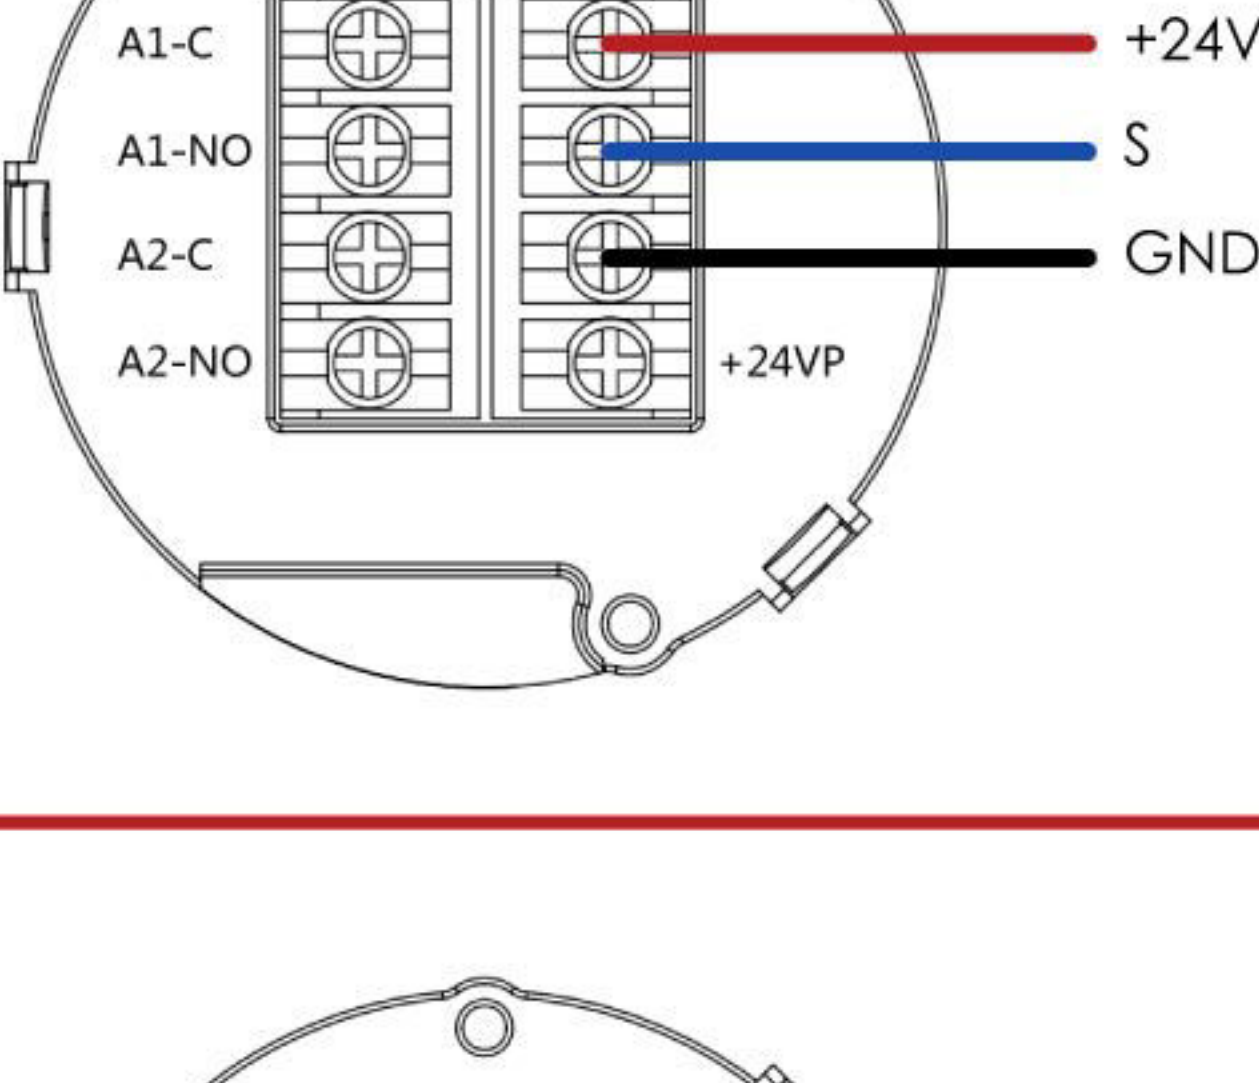

D630

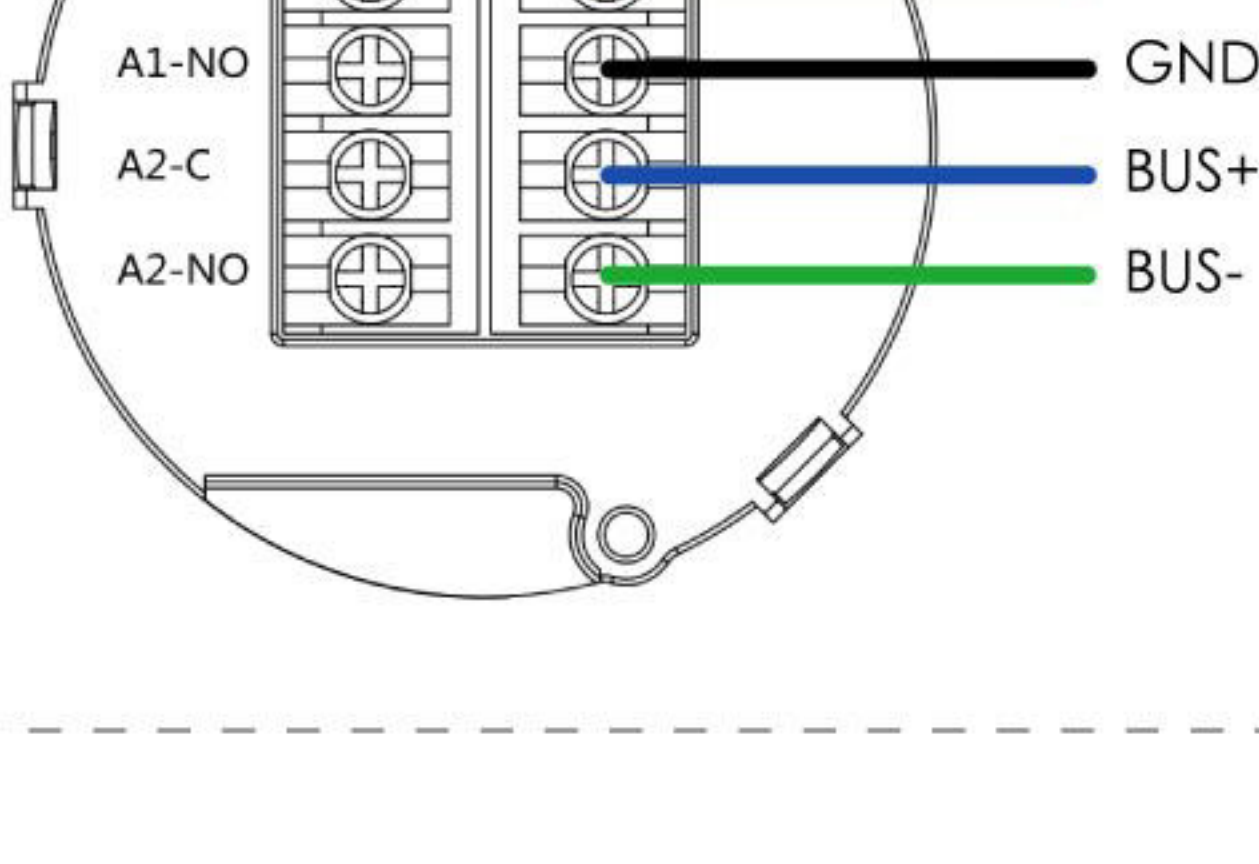


2

接入声光




1 拧开接头

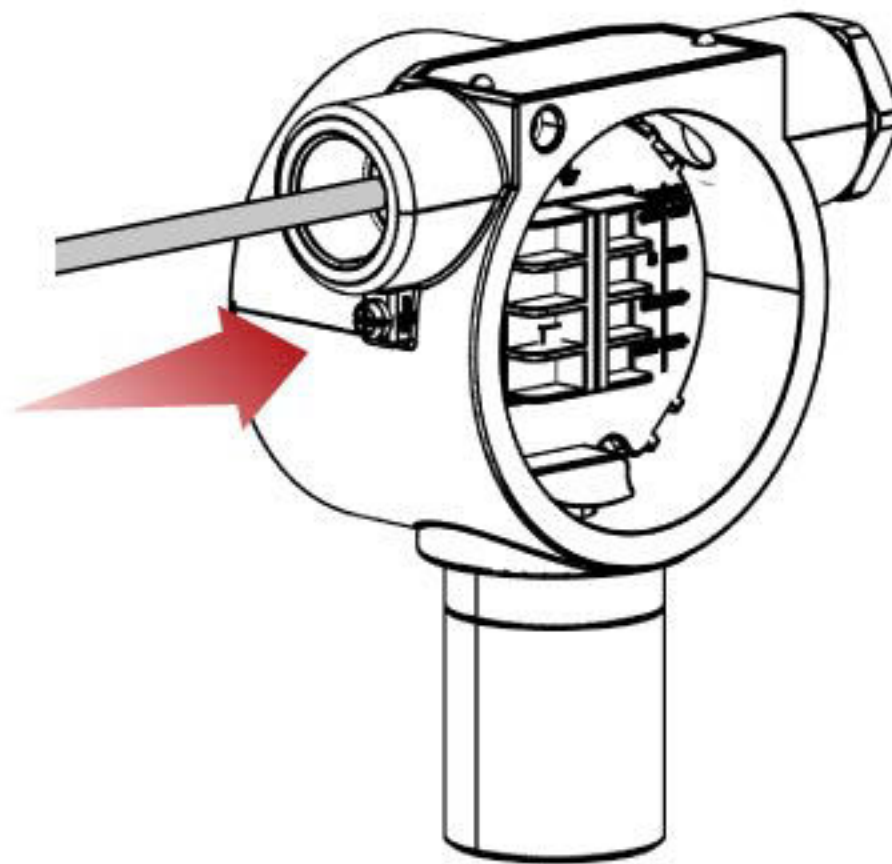


2 捅开保护膜

3 接线


接线

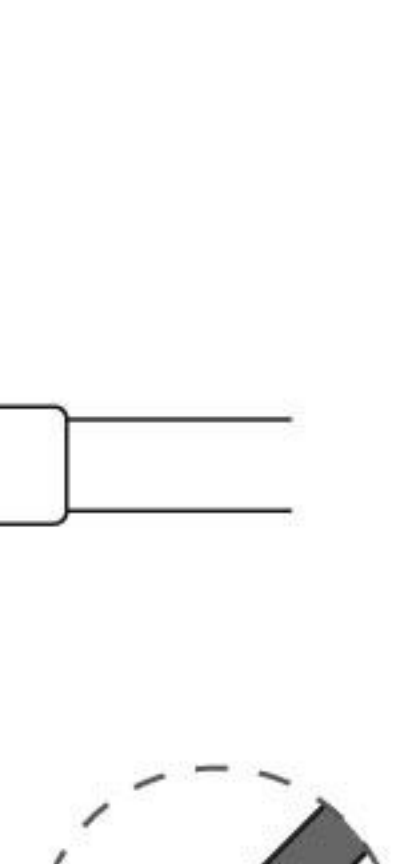

D610
D650

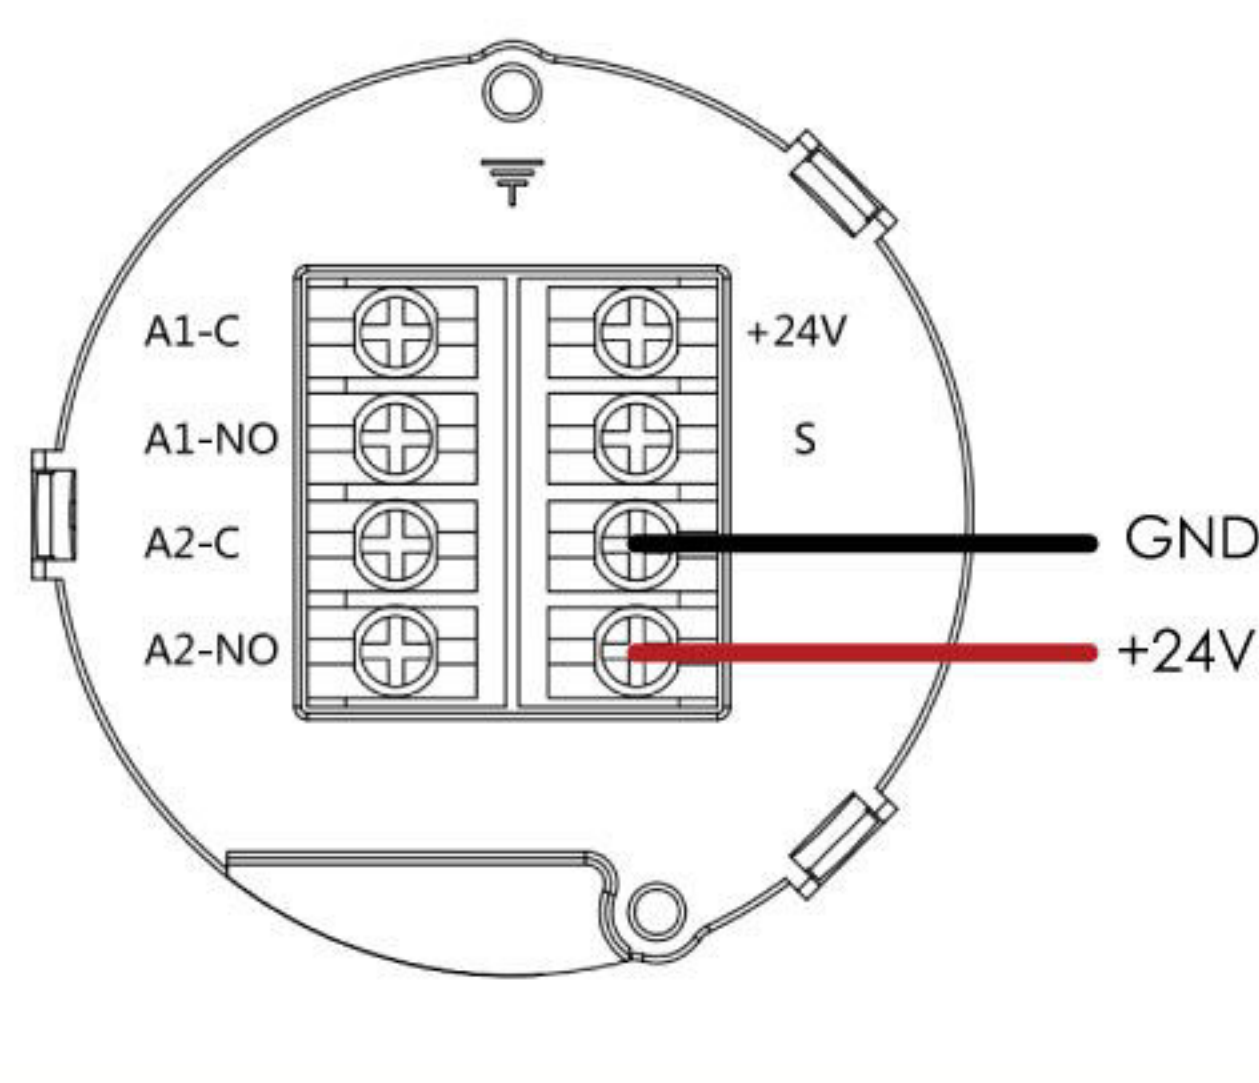


D630

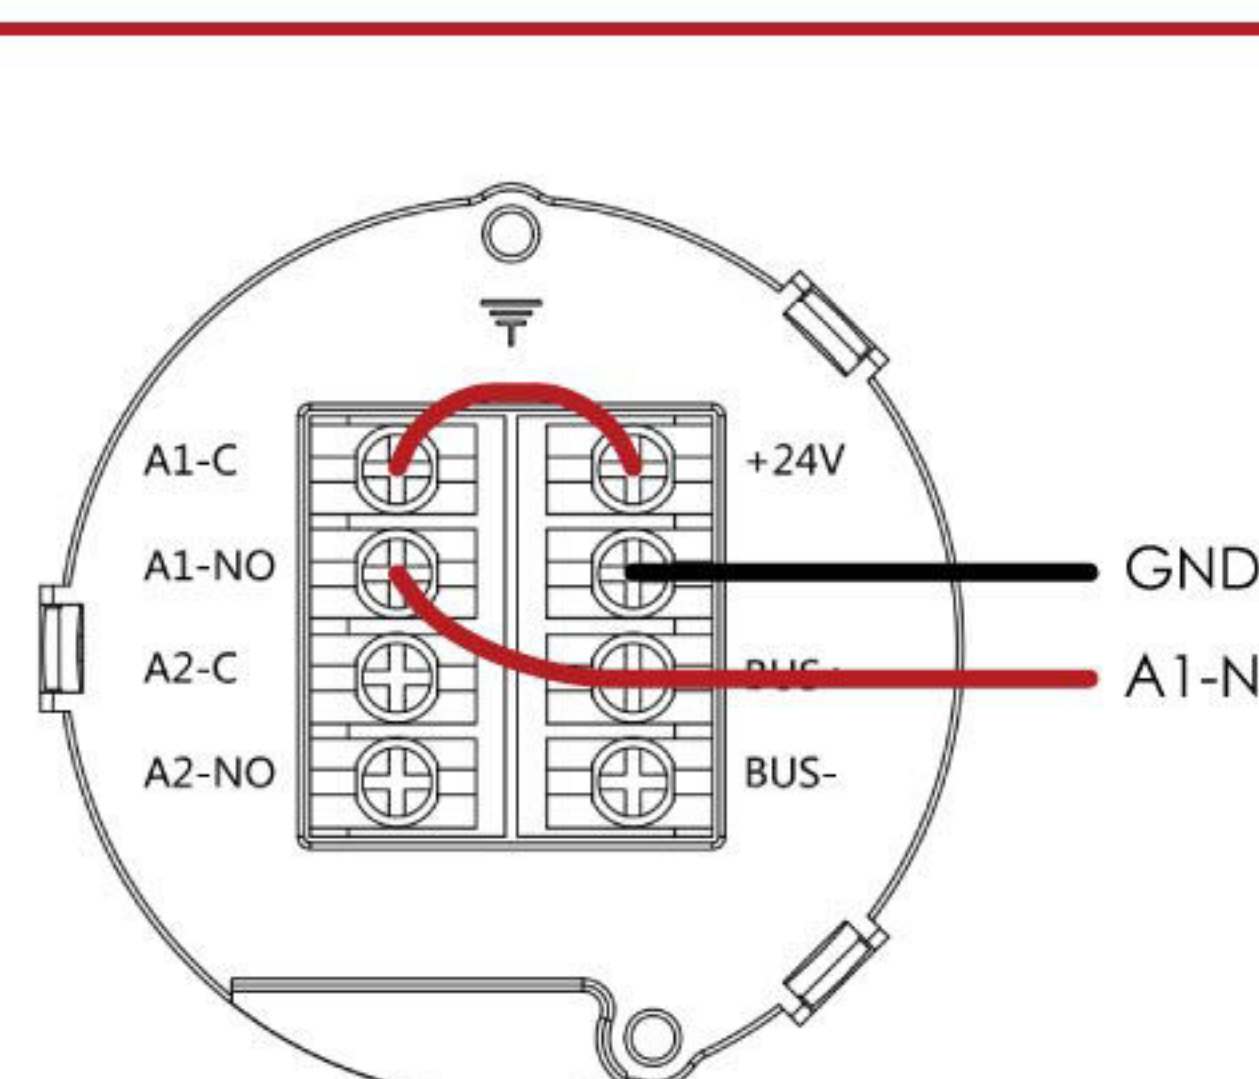

3

合盖

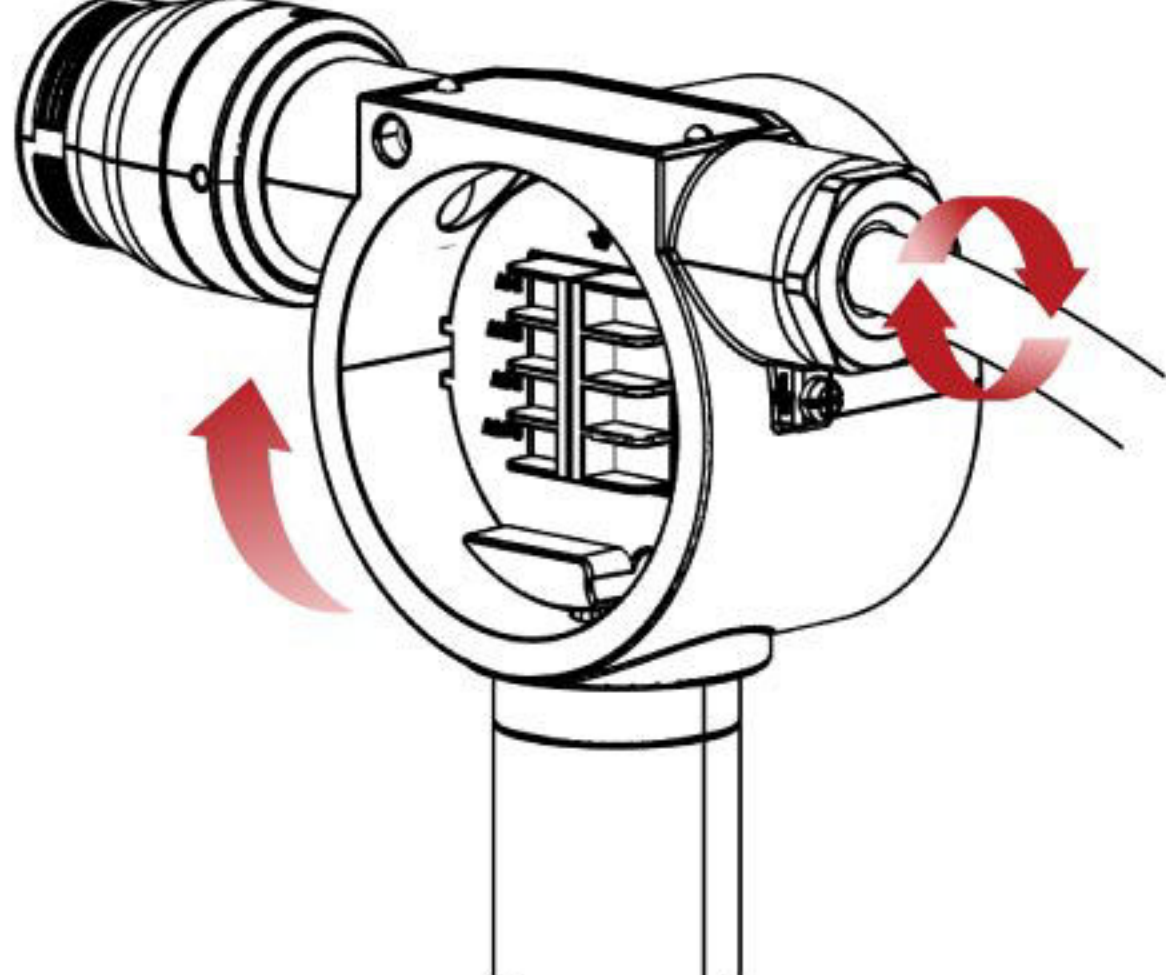

4 通电 STARTOVER



状态1

开机通电状态

指示灯依次点亮，绿色常亮



状态2

预热状态

LED显示“C***”倒计时，同时LED被点亮为绿色闪烁，使用遥控器点击“退出”键2次即可退出预热状态